

Hydranten Prüfung Musterstadt

Klaus Wassermeister

20.03.2020

Number	Hydrant	Position	GPS	Istwert Einspeisung	Durchflußmessung	Testmessung	Zustand
0	Leitungsgasse 17	Fußweg	52.3173822,10.5119844	5,0 bar	2400 l/min	erfolgreich	keine Einschränkungen

Hydranten Prüfung Musterstadt

Erstellt durch

Klaus Wassermeister
Wasserverband Musterstadt
0170-002200330044

Auftraggeber


Wasserverband Musterstadt
In der Wassergasse 1
0815-2201
Test 2020

Prüfdaten

Hydrant Leitungsgasse 17 **Hydrant Position** Fußweg
GPS 52.3173822,10.5119844
Datum 11.03.20 02:40
Messgerät Flowmaster 250DL **Serien-Nr.** 2676
0815-099

Prüfurteil

Ruhedruck 5,0 bar Bar **keine Einschränkungen**
Durchflussmenge 2400 l/min (L/min)
Prüfurteil erfolgreich

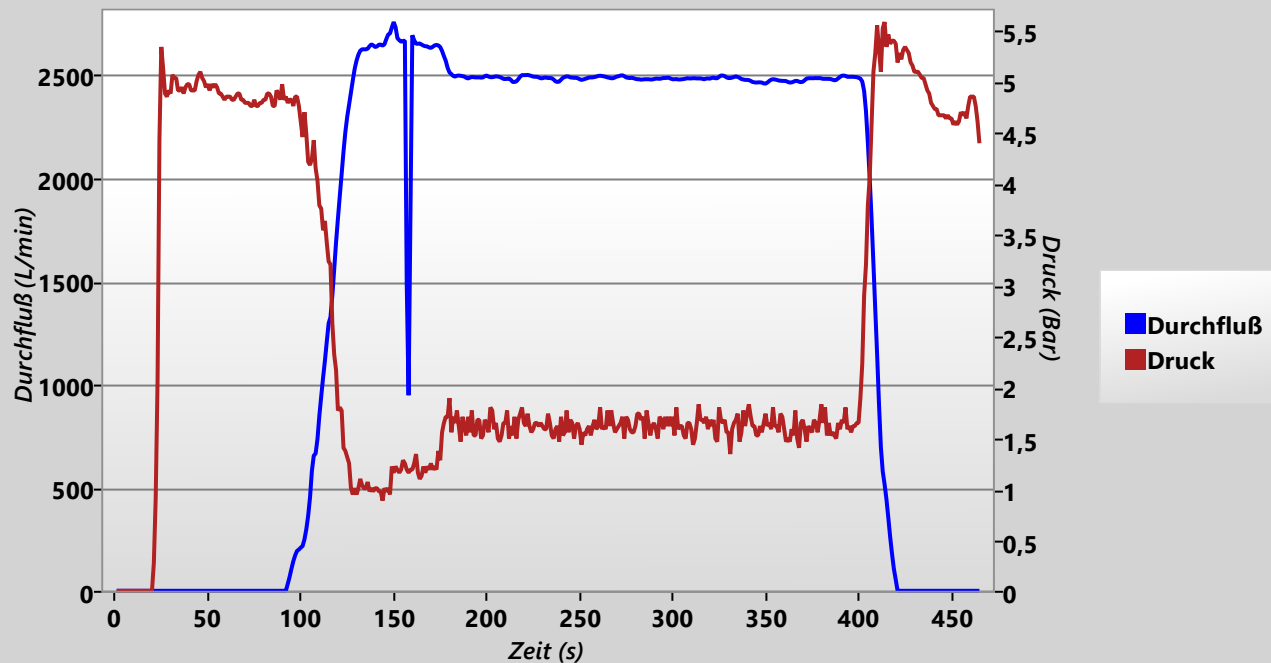

Prüfer Klaus wassermeister _____